



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА
в городе Москве**

Р Е Ш Е Н И Е

(в ред. решения от 31.01.2017 № 6/1)

24 ноября 2016 года 72/5

№ _____

**О согласовании установки
ограждающего устройства на
придомовой территории
многоквартирного жилого дома по
адресу: улица Рождественская, дом 27,
корпус 2**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановления Правительства города Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», на основании обращения лица, уполномоченного собственниками многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Рождественская, дом 27, корпус 2 **Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:**

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум) на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: улица Рождественская, дом 27, корпус 2 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Некрасовка города Москвы, уполномоченному лицу собственников многоквартирного дома в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте <http://www.vmo-nekrasovka.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.


Глава муниципального округа Некрасовка



И.В.Ухаботина

Приложение (в ред. от 31.01.2017 № 6/1)
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 31 января 2017 года № 6/1

Примечание:
Без привязки к координатам.
Без масштаба. Без отметок.
Прокладка кабеля в грунте,
щитрезу глубиной залегания до 0,3 м в
ПНД трубе $\varnothing 25$ мм.
Прокладка кабеля ШВВП 2x0,75 для
фотоэлементов в стальной трубе.
Прокладка кабеля на высоту +4 м от
отметки планировки грунта
или уровня отмостки в стальной трубе.
Прокладка кабелей к ШРС и ШМ по подвалу.
Кабель ВВГ на 3x1,5 в металлорукаве.
Кабель UTP-5e 4x2x0,52,
ШВВП 2x0,75 в гофрированной ПНД трубе.

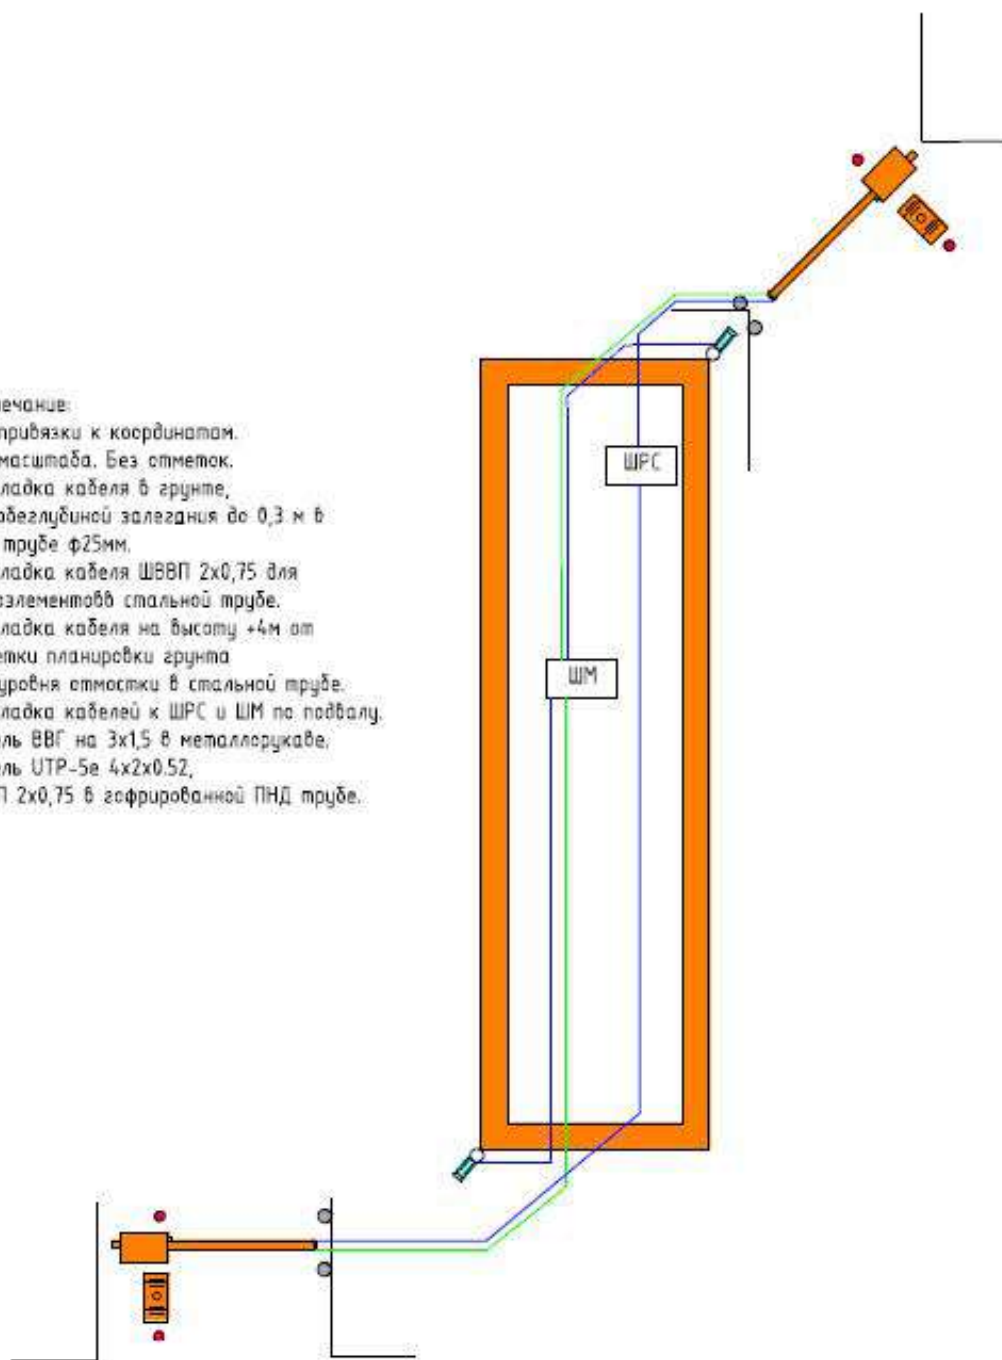

Условные обозначения:

	шкаф распределительный силовой		столбик ограждающий пакровочный
	шкаф монтажный		IP видекамера на мачте
	Кабель UTP-5e 4x2x0,52 (для диспетчеризации)		вызывная панель
	Кабель ВВГ на 3x1,5		шлагбаум автоматический
	Кабель UTP-5e 4x2x0,52 (для видекамеры)		